



AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoři - tel.: 603 432 681
Příjem vzorků - tel.: 605 292 729, 603 513 101
Výdej výsledků - tel.: 604 210 898

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 2718/22

List č. 1/2

Objednatel: # BEWIT FRANCHISE, s.r.o.
Číslo objednávky: # o ZL07042022
Odp. osoba: #
Název zakázky: # CBD výrobky
Číslo akce: 410210153LAB
Lokalita: # Michalská Ostrava
Odebral: # Kostková (objednatel)
Datum analýzy: 07.04.22 -08.04.22

Adresa dodaná objednatelem:

BEWIT FRANCHISE, s.r.o.
Michalská 2030
Ostrava - Slezská Ostrava
710 00
CZ

Informace dodané zákazníkem jsou označeny symbolem #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

Čís. vzorku	Označení vzorku #	Typ vzorku #	Datum # odběru	Datum příjmu
4666/22	Směs CBD Broad Spectrum v MCT oleji 1:3	CBD olej	05.04.22	07.04.22

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 2718/22

List č. 2/2

Ukazatel	Metoda	A/N	Jednotka	CBD Broad Spectrum	Nejist.
CBD	SOP 7.18.1	A	% hm.	29,0	5,80
CBDA	SOP 7.18.1	A	% hm.	<0,005	-
CBD celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	29,0	5,80
delta-9-THC	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,041	0,0082
THCA	SOP 7.18.1	A	% hm.	<0,005	-
delta-9-THC celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,041	0,0082
CBG	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,069	0,0138
CBG celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,069	0,0138
CBGA	SOP 7.18.1	A	% hm.	<0,005	-
CBC	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,093	0,0186
CBN	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,136	0,0272

SOP (Standardní operační postupy) vycházejí z technických norem, které jsou uvedeny v Příloze osvědčení o akreditaci na www.cai.cz, v Databázi akreditovaných subjektů.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %.

Tato nejistota nezahrnuje příspěvek z odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

Místo provedení zkoušek: pracoviště Laboratoře Praha, Geologická 988/4, Praha 5.

Zkratky:


A - metoda v rozsahu akreditace

N - metoda mimo rozsah akreditace

Za laboratoře schválil:

manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová

V Praze dne: 11.4.2022

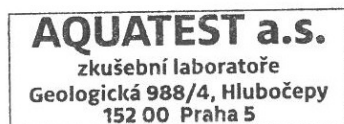

-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU -----